



AVVISO DI ALLERTA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO e IDRAULICO

CRITICITA' MODERATA—ALLERTA ARANCIONE



Prot.n. 2511/2015 POS. XIV.16.1

CAGLIARI 23.03.2015


Il Centro Funzionale Decentrato in data odierna, visto il BOLLETTINO di CRITICITA' n. BCR/82/2015 del 23.03.2015, comunica che:
dalle ore **12.00 di martedì 24/03/2015** e sino alle ore **24.00 di martedì 24/03/2015** si prevede il livello di
MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO e IDRAULICO sulle seguenti zone di allerta:

FLUMENDOSA FLUMINEDDU

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO e **ORDINARIA CRITICITA'** PER RISCHIO IDRAULICO sulle
seguenti zone di allerta:

CAMPIDANO E IGLESIENTE

- ◆ Tutti i Comuni delle zone di allerta Iglesias, Campidano, Flumendosa Flumineddu
- ◆ PROVINCE di CAGLIARI—NUORO—OLBIA/TEMPIO—OGLIASTRA—ORISTANO—MEDIO CAMPIDANO—CARBONIA/IGLESIAS
- ◆ Direzione Generale del C.F.V.A. – Sala Operativa Regionale
- ◆ 118 Cagliari e Sassari
- ◆ Direzione Generale dell'ARPAS
- ◆ ARPAS – Dipartimento Specialistico Regionale Idro Meteo Climatico
- ◆ Direzione Generale dell'Ente Foreste
- ◆ Enel Produzione UB Sardegna
- ◆ Abbanoa SpA
- ◆ Ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari
- ◆ Assessorato Difesa dell'Ambiente
- ◆ E.N.A.S.
- ◆ Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio infrastrutture
- ◆ Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizi del Genio Civile
- ◆ ANAS S.p.A. - CAGLIARI
- ◆ Telecom
- ◆ Consorzi di Bonifica: ENAS Diga Cantoniera sul Tirso—Consorzio Sorveglianza Diga Temo—Consorzio Industriale Provinciale C.I. - ANPAS
- ◆ PREFETTURE di CAGLIARI – NUORO – ORISTANO -SASSARI
- ◆ Dipartimento Nazionale della Protezione Civile

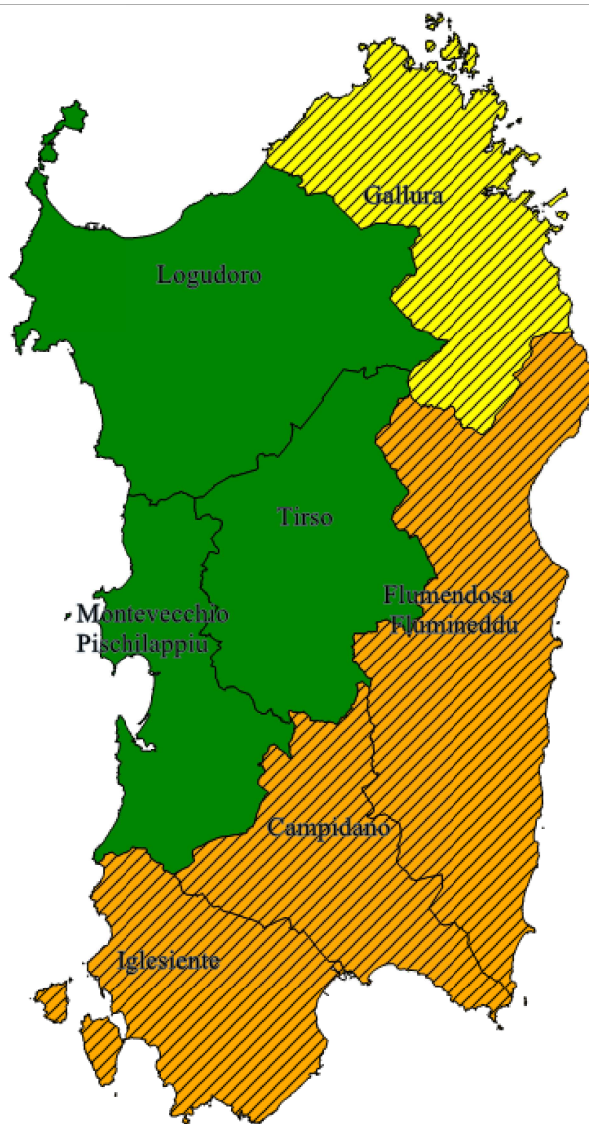

Si possono verificare fenomeni **diffusi** di:

- ◆ instabilità di versante, localmente anche profonda, in contesti geologici particolarmente critici.
- ◆ frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;
- ◆ significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;
- ◆ innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, etc.).

AVVERTENZE: i soggetti in indirizzo sono tenuti ad avviare le attività secondo le proprie competenze per il vigente livello di allerta, ai sensi della normativa vigente DPCM 27.02.2004 e successive modificazioni e integrazioni, del progetto esecutivo del Centro Funzionale Decentrato, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 44/24 del 7.11.2014 e del Manuale Operativo, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 53/25 del 29.12.2014 e reso esecutivo, mediante la pubblicazione nel supplemento straordinario n.9 al BURAS n.7 del 12 febbraio 2015

D'ordine del Direttore Generale Protezione Civile

Mario Graziano Nudda

Salvatore Cinus